



Förvärmare A60T med styrutrustning EvoControl

Förvärmare A60T EvoControl

ART.NR 399248

Gör aggregatet spänningslöst.

Öppna locket till aggregatet.

Dra isär kontakter för varmare och rotormotor skruva lös jordkabel för rotormotor.

Dra ut rotorkassetten ur aggregatet.

Dra ut kontakt till fläkt ovanför styrkort, dra ut fläkt ovanför styrkort.

Förvärmare monteras med m6 skruv + bricka och ansluts på plint enligt elschema (plint 18+17).

Koppla lös kabel som sitter på plint 17 .

Koppla samman kabel från varmaren som satt på plint 17 till förvärmarens kablage (blå) N med medföljande wagoklämma

koppla den korta kabeln från wagoklämman på plint 17

koppla den andra kabeln från förvärmaren till plint 18



Sätt tillbaka rotorkassett koppla ihop kontakter för varmare och rotormotor skruva fast jordning för rotormotor.

Effekten varierar mellan 100 - 600W beroende på luftflöde och uteluftstemperatur.

- Välj förvärme i parameter 250 under

temperaturinställningar.

- Välj tillslagstemperatur i parameter 251. Förvärmaren kommer vara inkopplad så länge uteluftstemperaturen understiger inställt värde

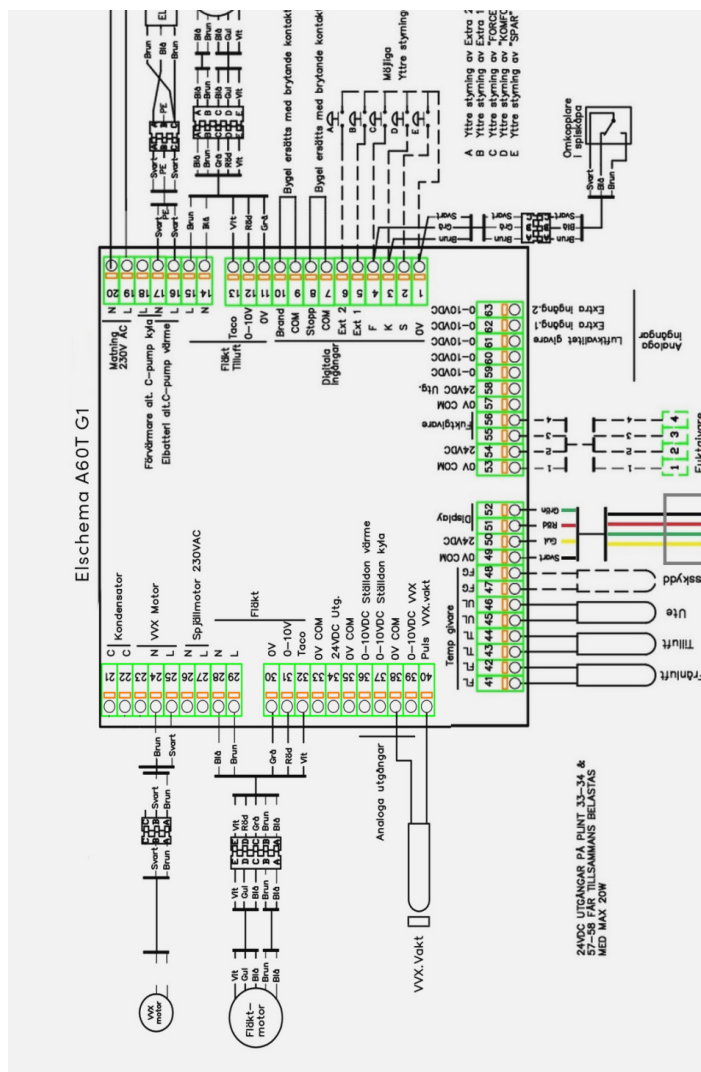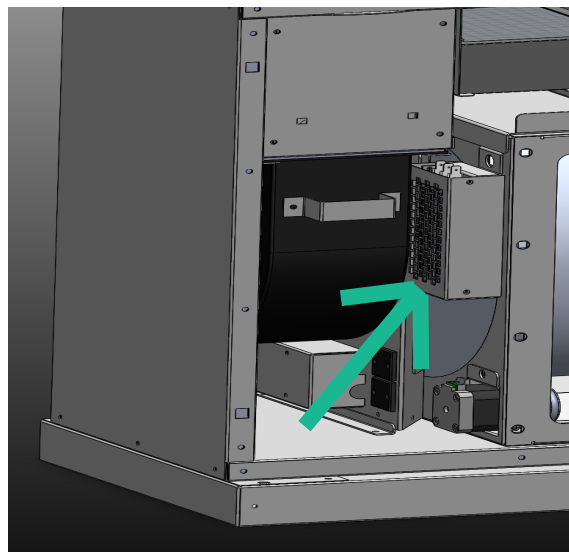

Email

sales@acetec.se

www.acetec.se

Telefon

010-28 80 110

+46 10-28 80 110

Adress

Fabriksgatan 9

942 36 Älvsbyn, Sverige